


Anhang 1: Parzellenscharfe Abgrenzung der Wasserschutzzonen II und III  
für das Wasserwerk I Ort auf Norderney



2  
29

Parzelle mit Zähler und Nenner

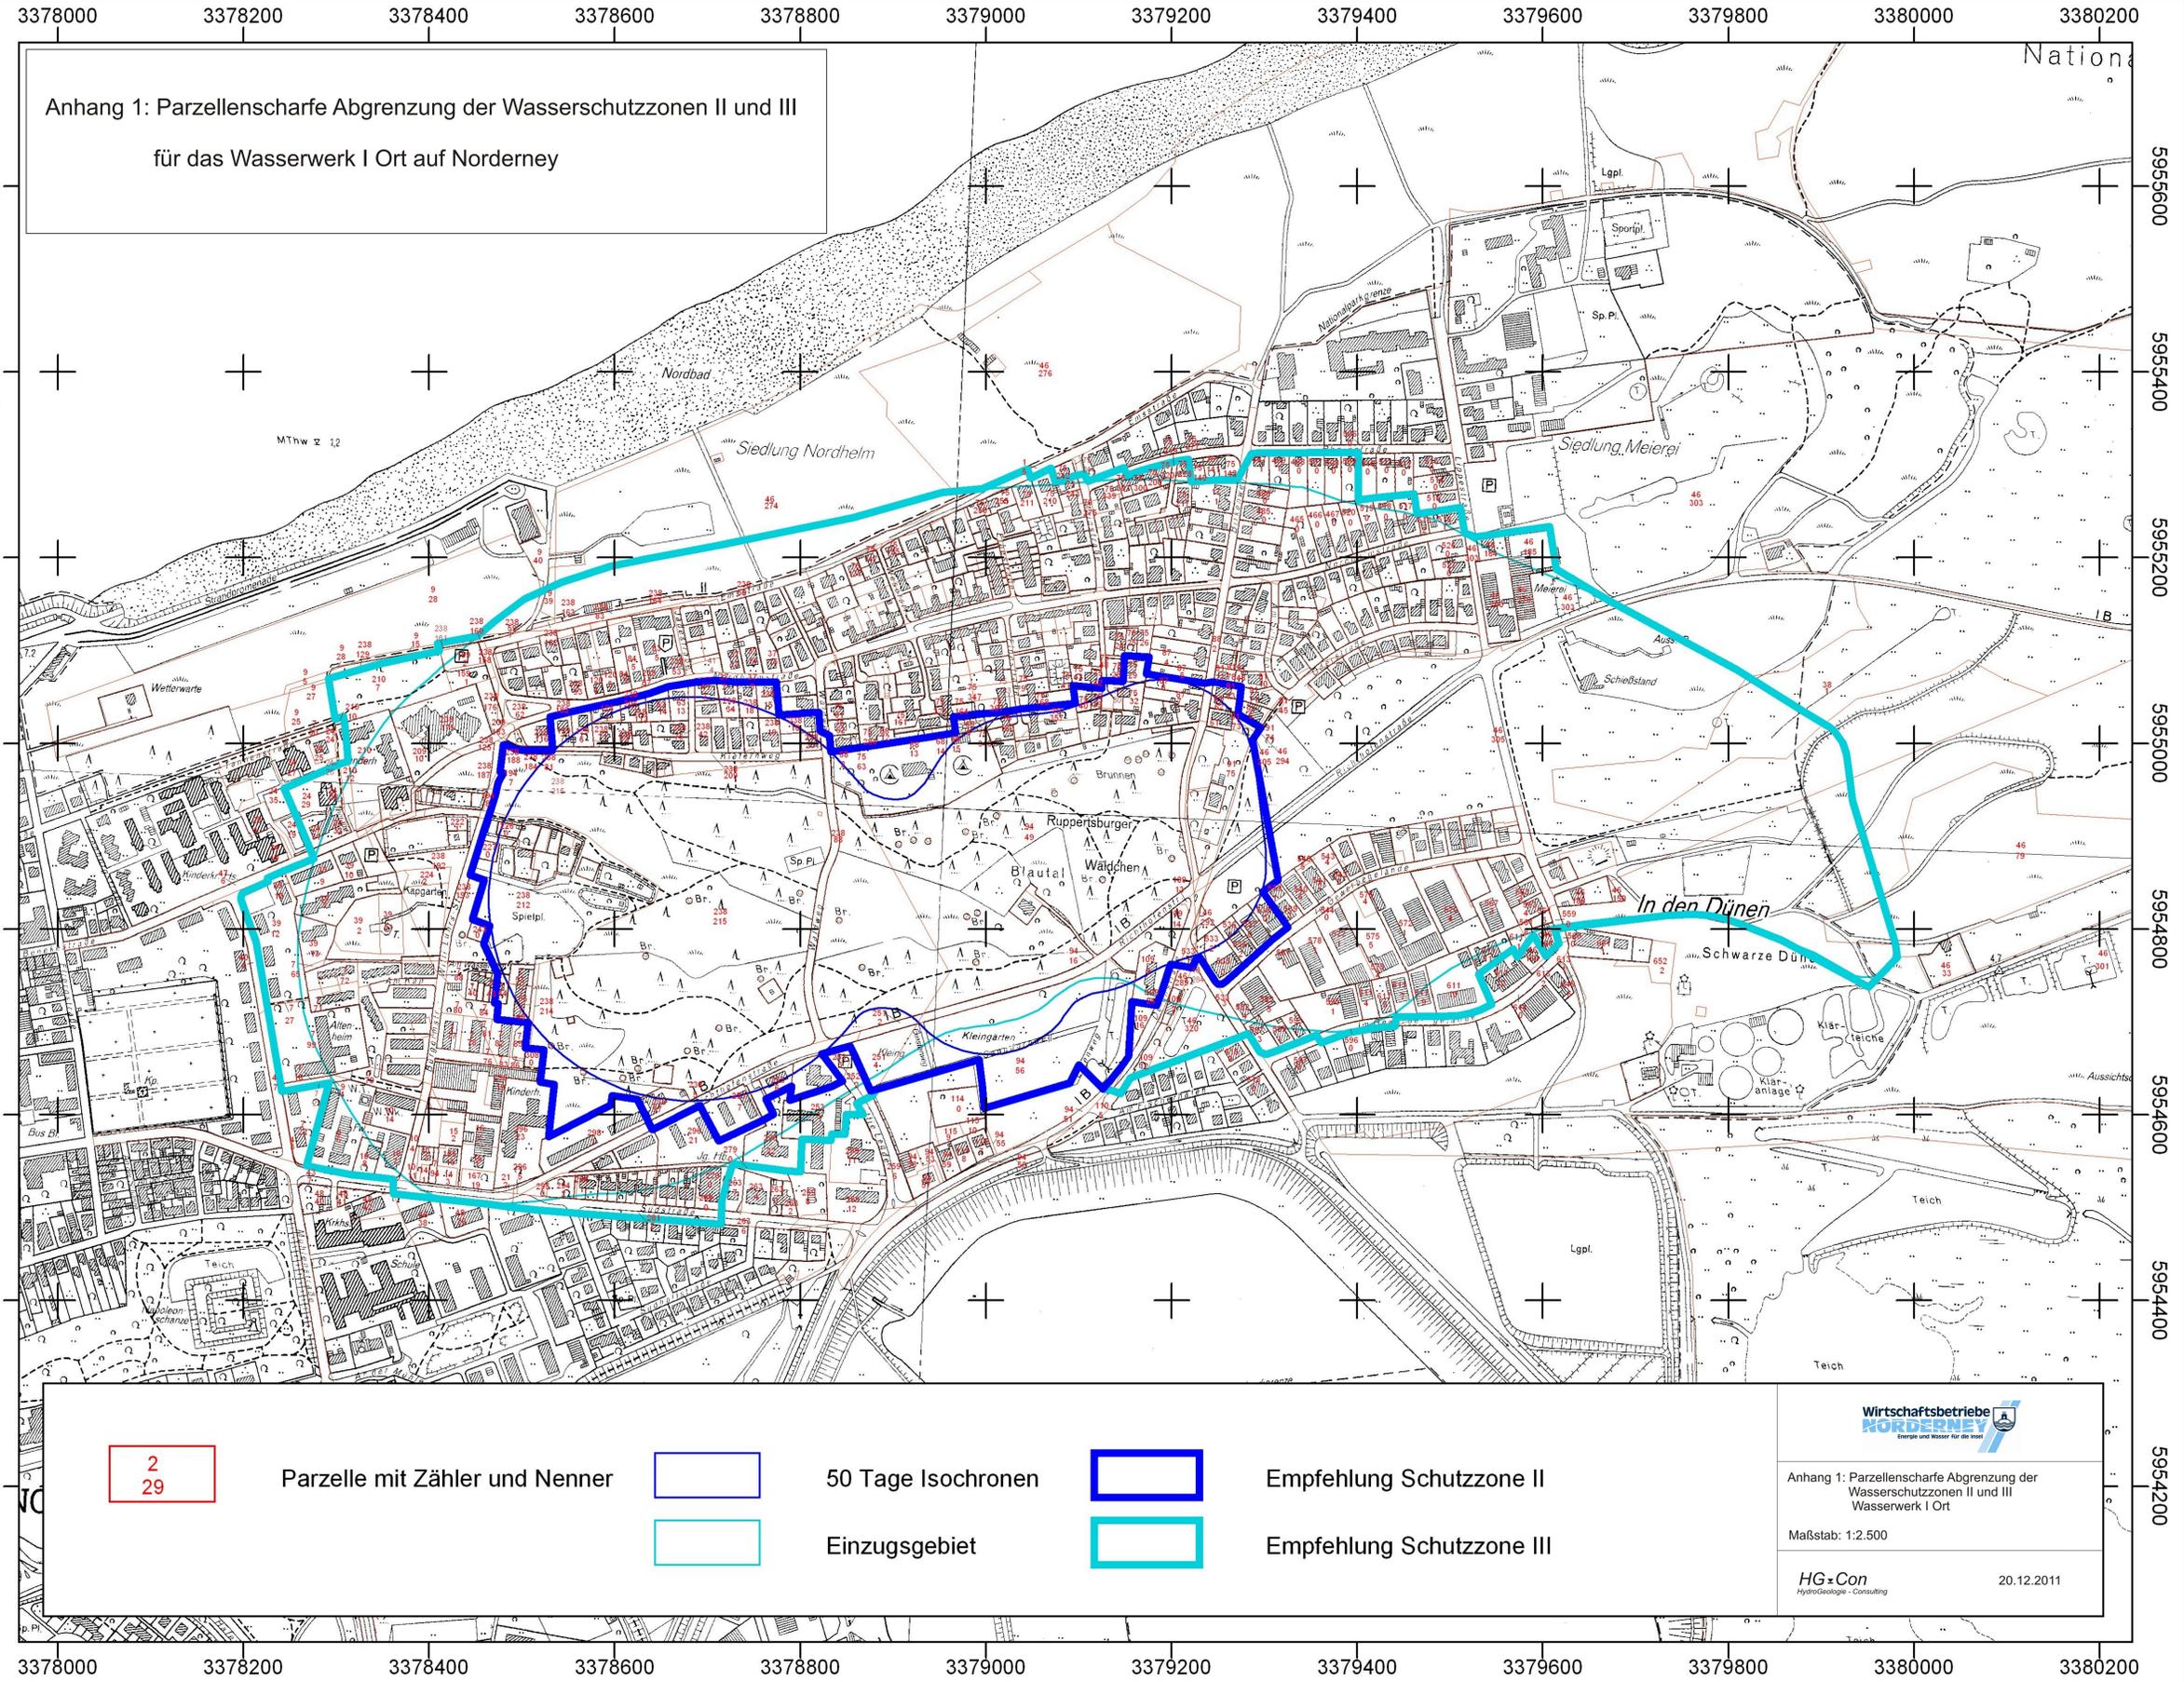

50 Tage Isochronen



Empfehlung Schutzzone II



Einzugsgebiet



Empfehlung Schutzzone III



Anhang 1: Parzellenscharfe Abgrenzung der Wasserschutzzonen II und III  
Wasserwerk I Ort

Maßstab: 1:2.500

HG=Con  
HydroGeologie - Consulting  
20.12.2011