


Anhang 2: Parzellenscharfe Abgrenzung der Wasserschutzzonen II und III
für das Wasserwerk II Weiße Düne auf Norderney



2
29

Parzelle mit Zähler und Nenner

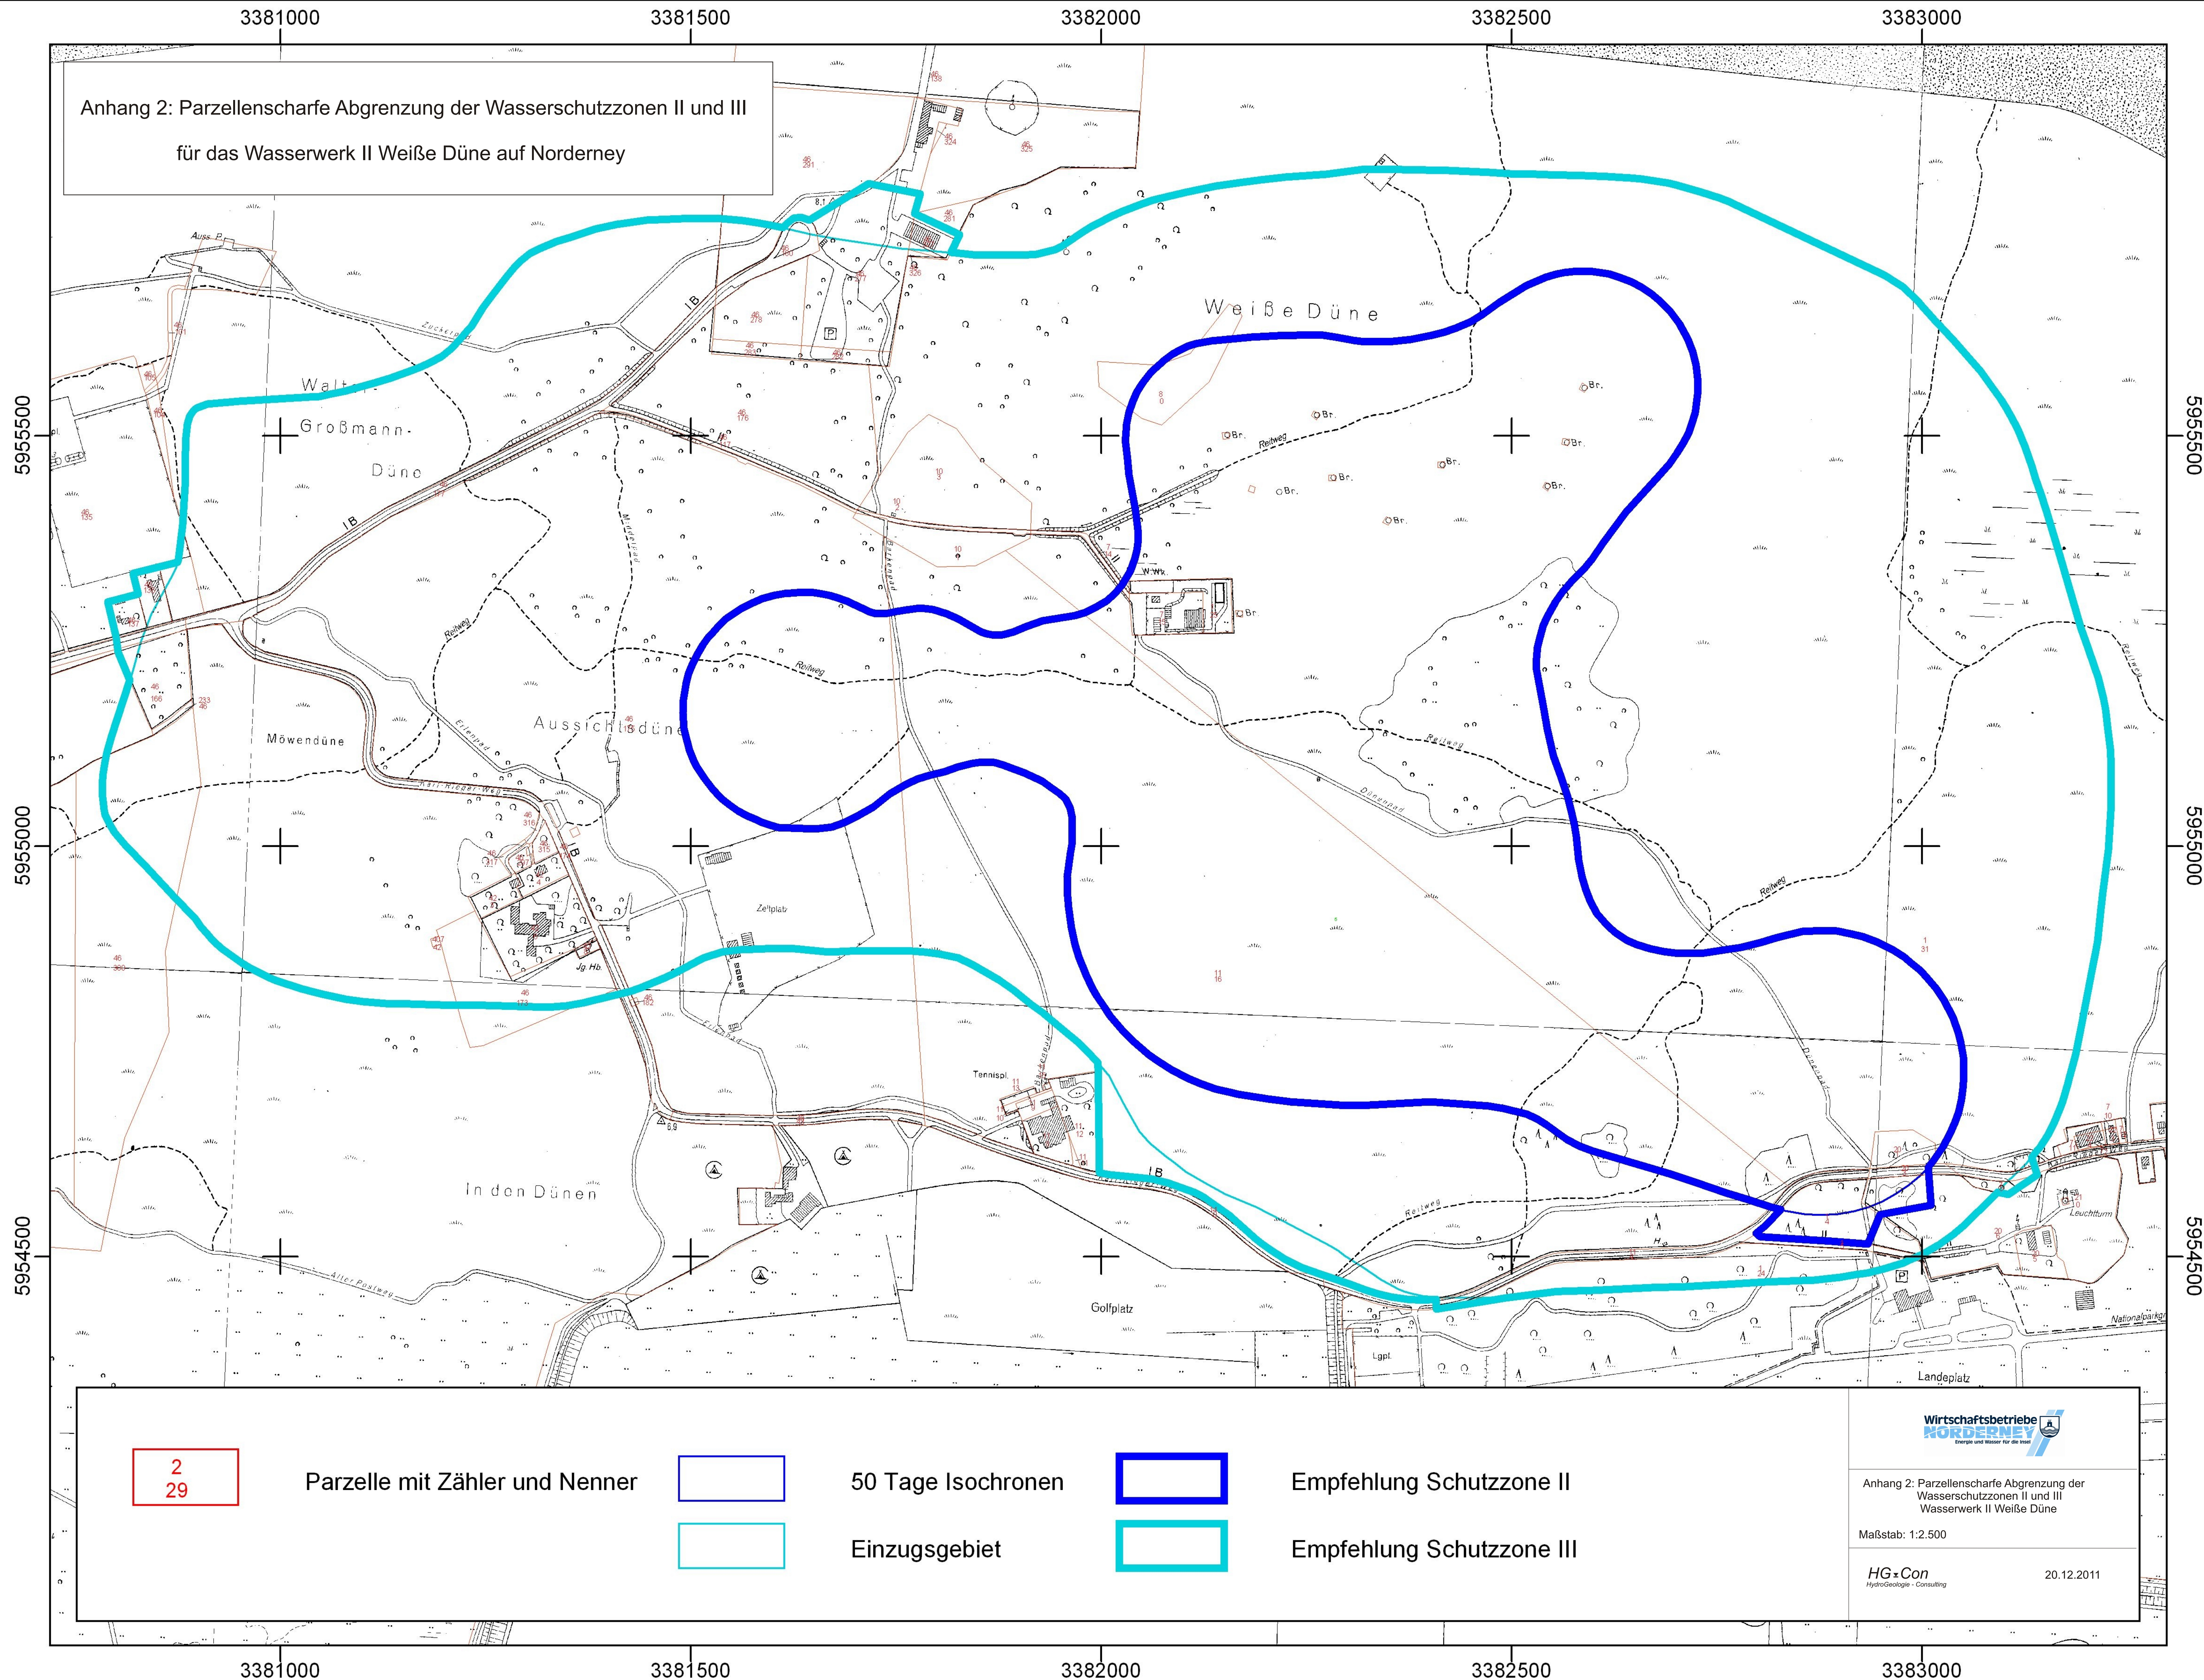

50 Tage Isochronen



Empfehlung Schutzzone II



Einzugsgebiet



Empfehlung Schutzzone III



Anhang 2: Parzellenscharfe Abgrenzung der Wasserschutzzonen II und III Wasserwerk II Weiße Düne

Maßstab: 1:2.500

HG=Con
HydroGeologie - Consulting

20.12.2011